


## 脱水汚泥の放射能濃度測定結果表 (1/2)

	年度	採取日時	測定日	含水率 %	ヨウ素131 Bq/kg	セシウム134 Bq/kg	セシウム136 Bq/kg	セシウム137 Bq/kg	セシウム合計 Bq/kg
1	H23	5/16	5/16	-	170	620	4.4	660	1,284
2		6/3	6/3	-	46	690	不検出	740	1,430
3		6/29	6/29	-	8.8	510	不検出	570	1,080
4		7/13	7/13	-	21	570	不検出	650	1,220
5		7/27	7/27	-	13	510	不検出	580	1,090
6		8/18	8/18	-	不検出	410	不検出	440	850
7		8/31	8/31	-	不検出	340	不検出	370	710
8		9/15	9/15	-	320	200	不検出	230	430
9		9/28	9/28	-	110	230	不検出	270	500
10		10/12	10/12	-	36	190	不検出	220	410
11		11/9	11/9	-	42	140	不検出	190	330
12		11/22	11/22	-	13	210	不検出	260	470
13		12/8	12/8	-	不検出	240	不検出	310	550
14		12/22	12/22	-	不検出	200	不検出	270	470
15		1/11	1/11	-	不検出	150	不検出	190	340
16		1/25	1/25	-	不検出	140	不検出	170	310
17		2/7	2/7	-	不検出	110	不検出	140	250
18		2/21	2/21	-	不検出	97	不検出	140	237
19		3/7	3/7	-	不検出	87	不検出	120	207
20		3/21	3/21	-	不検出	76	不検出	110	186
21	H24	4/19	4/19	82	-	68	不検出	130	198
22		5/17	5/17	81	-	70	不検出	120	190
23		6/14	6/14	82	-	88	不検出	130	218
24		7/19	7/19	80	-	94	不検出	140	234
25		8/16	8/16	81	-	83	不検出	140	223
26		9/20	9/20	81	-	50	不検出	130	180
27		10/18	10/18	81	-	54	不検出	110	164
28		11/15	11/15	82	-	51	不検出	100	151
29		12/19	12/19	-	-	30	不検出	70	100
30		1/17	1/17	-	-	28	不検出	67	95
31		2/14	2/14	-	-	不検出	不検出	52	52
32		3/14	3/14	-	-	不検出	不検出	55	55
33	H25	4/18	4/18	-	-	不検出	不検出	53	53
34		5/16	5/16	-	-	不検出	不検出	70	70
35		6/20	6/20	-	-	不検出	不検出	56	56
36		7/18	7/18	81	-	不検出	不検出	57	57
37		8/22	8/22	-	-	不検出	不検出	45	45
38		9/19	9/19	81	-	26	不検出	45	71
39		10/17	10/17	-	-	不検出	不検出	49	49
40		11/14	11/14	-	-	不検出	不検出	52	52
41		12/19	12/19	82	-	25	不検出	53	78
42		1/16	1/16	-	-	不検出	不検出	30	30
43		2/20	2/20	-	-	不検出	不検出	44	44
44		3/20	3/20	-	-	23	不検出	46	69
45	H26	4/17	4/17	-	-	不検出	不検出	58	58
46		5/22	5/22	-	-	不検出	不検出	52	52
47		6/19	6/19	-	-	不検出	不検出	60	60
48		7/17	7/17	-	-	不検出	不検出	67	67
49		8/21	8/21	78	-	不検出	不検出	61	61
50		9/18	9/18	79	-	不検出	不検出	59	59
51		10/16	10/16	78	-	不検出	不検出	38	38
52		11/20	11/20	-	-	不検出	不検出	42	42
53		12/18	12/18	78	-	不検出	不検出	29	29
54		1/22	1/22	-	-	不検出	不検出	33	33
55		2/19	2/19	-	-	不検出	不検出	29	29
56	3/19	3/19	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	

## 脱水汚泥の放射能濃度測定結果表 (2/2)

年度	採取日時	測定日	含水率 %	ヨウ素131 Bq/kg	セシウム134 Bq/kg	セシウム136 Bq/kg	セシウム137 Bq/kg	セシウム合計 Bq/kg
57	4/16	4/16	79	-	不検出	不検出	不検出	不検出
58	5/20	5/19	77	-	不検出	不検出	30	30
59	6/18	6/18	78	-	不検出	不検出	不検出	不検出
60	7/16	7/16	79	-	不検出	不検出	39	39
61	8/20	8/20	77	-	不検出	不検出	26	26
62	9/17	9/17	78	-	不検出	不検出	57	57
63	10/20	10/20	78	-	不検出	不検出	26	26
64	11/19	11/19	78	-	不検出	不検出	41	41
65	12/17	12/17	80	-	不検出	不検出	31	31
66	1/21	1/21	80	-	不検出	不検出	不検出	不検出
67	2/18	2/18	81	-	不検出	不検出	不検出	不検出
68	3/17	3/17	76	-	不検出	不検出	不検出	不検出
69	6/16	6/16	79	-	不検出	不検出	不検出	不検出
70	9/15	9/15	78	-	不検出	不検出	29	29
71	10/13	10/13	78	-	不検出	不検出	不検出	不検出
72	11/17	11/17	78	-	不検出	不検出	不検出	不検出
73	12/15	12/15	78	-	不検出	不検出	不検出	不検出
74	3/16	3/16	79	-	不検出	不検出	30	30
75	4/13	4/13	79	-	不検出	不検出	不検出	不検出
76	5/18	5/18	78	-	不検出	不検出	不検出	不検出
77	6/15	6/16	78	-	不検出	不検出	不検出	不検出
78	9/14	9/14	79	-	不検出	不検出	不検出	不検出
79	12/14	12/14	78	-	不検出	不検出	28	28
80	1/18	1/18	79	-	不検出	不検出	不検出	不検出
81	2/15	2/15	78	-	不検出	不検出	不検出	不検出
82	3/15	3/15	78	-	不検出	不検出	不検出	不検出
83	6/14	6/14	80	-	不検出	不検出	不検出	不検出
84	9/13	9/13	79	-	不検出	不検出	不検出	不検出
85	12/13	12/13	79	-	不検出	不検出	不検出	不検出
86	3/14	3/14	79	-	不検出	不検出	不検出	不検出
87	6/12	6/12	79	-	不検出	不検出	不検出	不検出
88	9/12	9/12	79	-	不検出	不検出	不検出	不検出
89	12/12	12/12	83	-	不検出	不検出	不検出	不検出
90	3/12	3/13	78	-	不検出	不検出	不検出	不検出
91	6/12	6/12	79	-	不検出	不検出	不検出	不検出

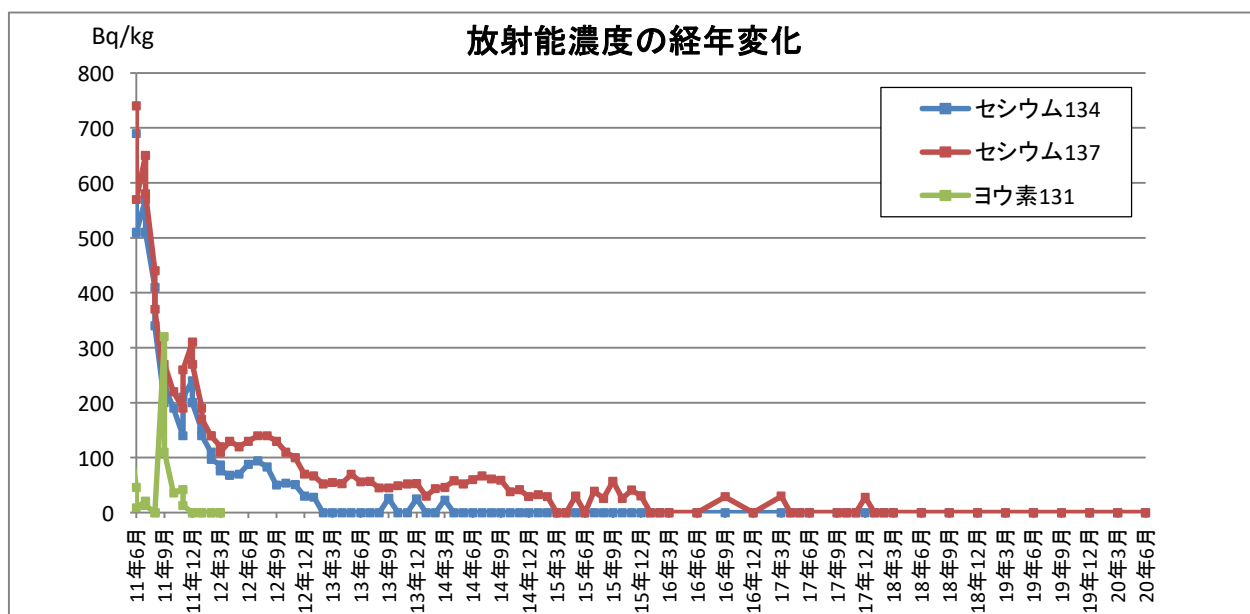

【参考】

半減期	ヨウ素131	8日
	セシウム134	2.1年
	セシウム136	13日
	セシウム137	30年